


Keuringsrapport Elektrische installatie

Rapportnummer: RAP.1039.004.14587472.REV0

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Groenestraat 31, 8800 Roeselare
Naam eigenaar BVBA Spectracon
Adres eigenaar /,
Type object eengezinswoning
EAN-code niet beschikbaar
Aard installatie nieuw
Doel onderzoek in dienststelling

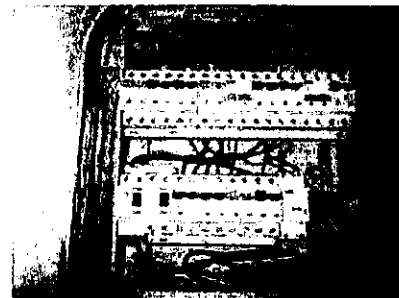

Het onderzoek is verricht op 9-11-2017 volgens artikel art 270 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	2 x 230 (2f)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
$\varnothing$ voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	13

Metingen

Ra / Zs (Ω)	18,81 /	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolati weerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / gaten etc.. zijn niet toegemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: na 2000
Voor de omschrijving van de installatie zie schema's.


Besluit

De installatie is conform het AREI.
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 9/11/2042, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 9/11/2017

Naam agentonderzoeker: Davy Defour

Handtekening:

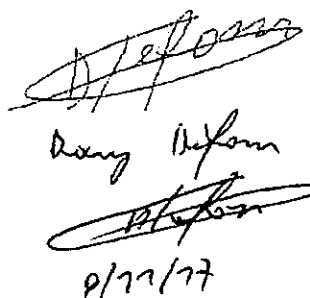


9/11/17

Raadplegingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeval aan personen overkomen, rechtsbreuk of onrechtmatige te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden geïnformeerd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

1/2

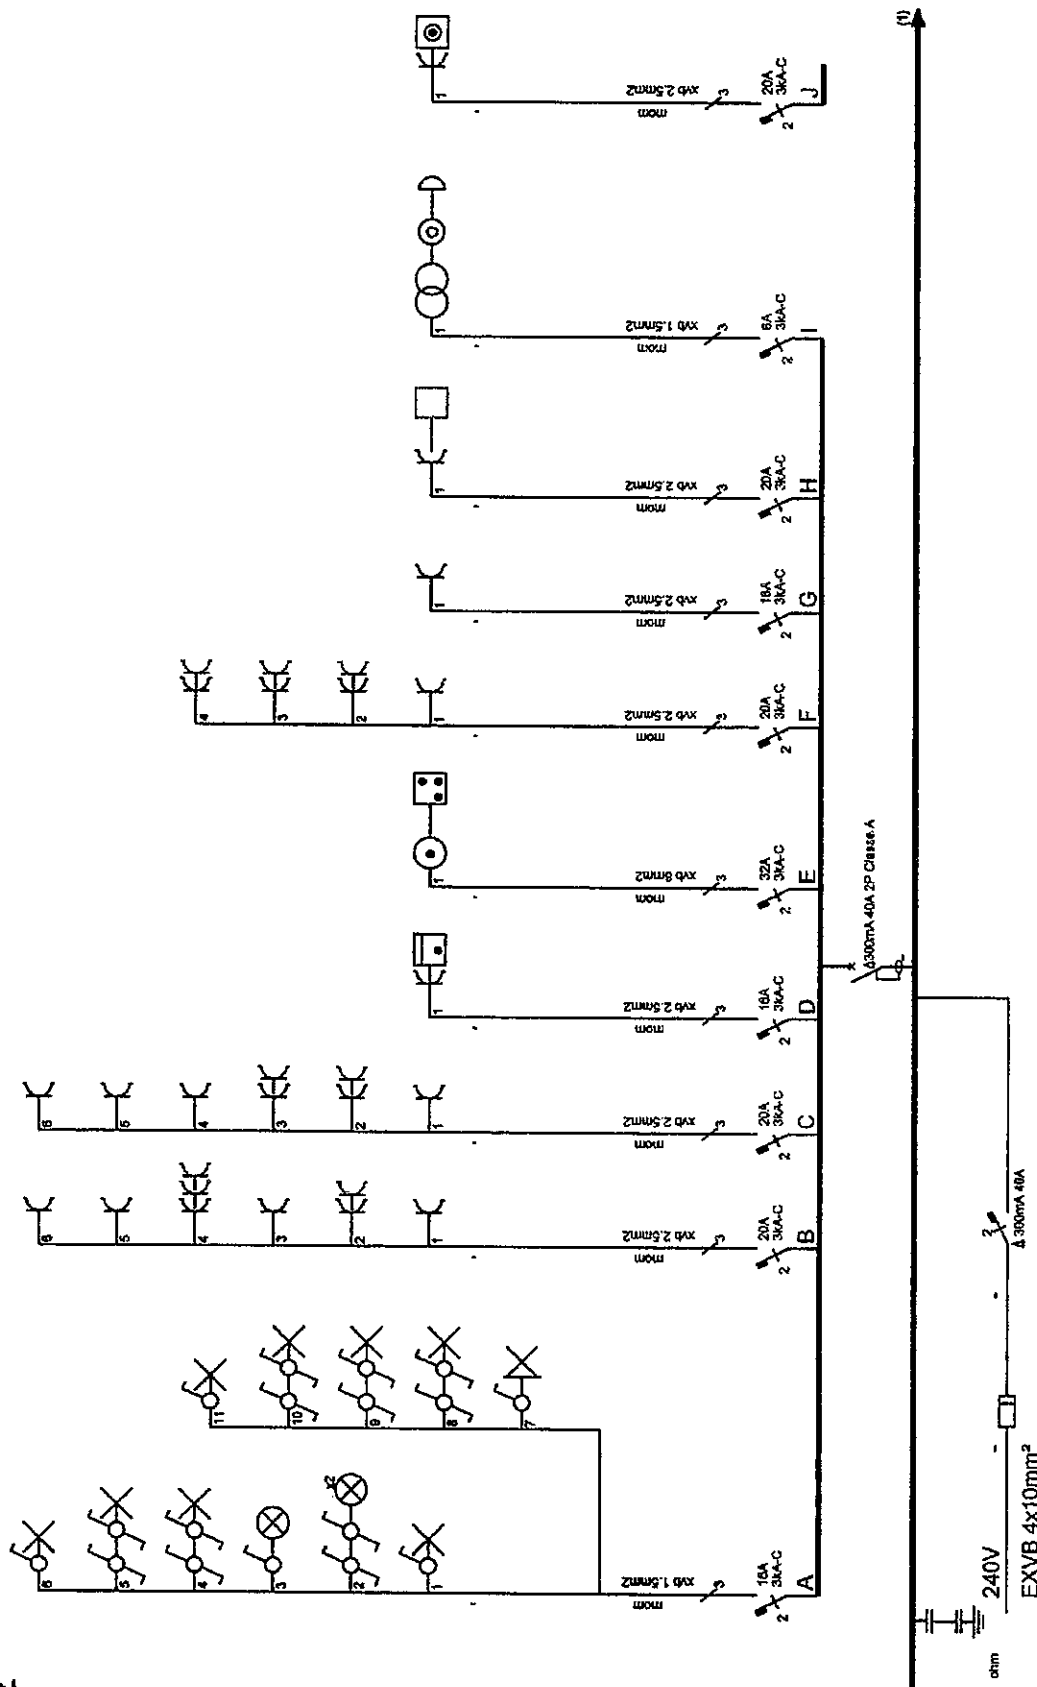

Afgev. erkend organisme
09/11/2017

Spectracon BVBA
Groenestraat 31


Davy Deur
KEURTECH
info@keurtech.be

Verantw. uitvoering
09/11/2017

Leopoldlaan 89
9900 Eeklo

Elektro Kurtson

BE0585 954.135

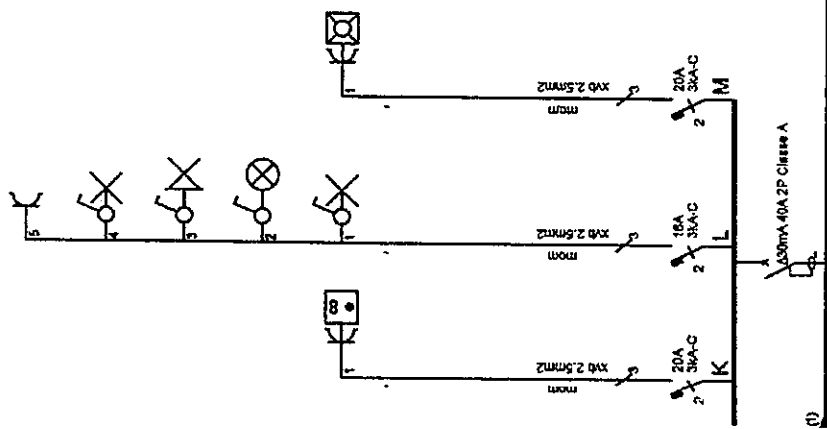

Afgev. erkend organisme
09/11/2017

Davy Desolier
KEURTECHNIEK
Info@keurtech.be

Spectracon BVBA
Groenestraat 31
Roeselare


Verantw. uitvoering
09/11/2017

Elektro Kurtson


BE0585.954.135

Leopoldlaan 89
9900 Eeklo


gelijkvloers

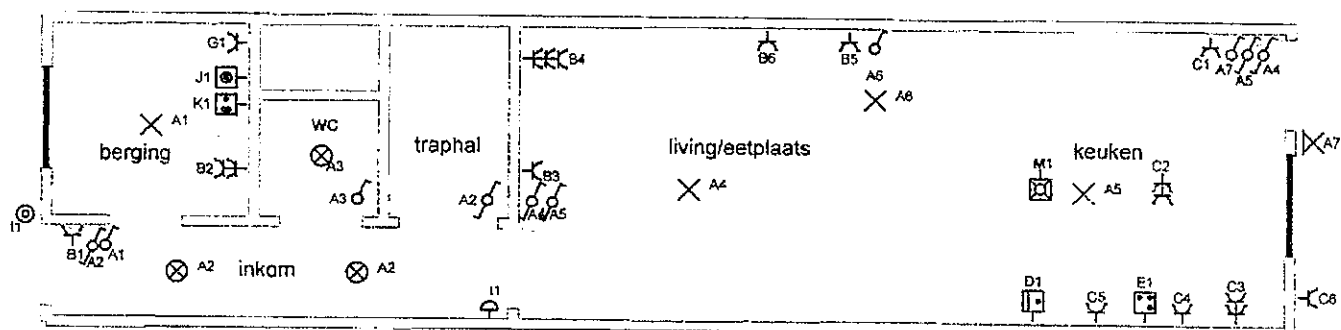

Davy De...
KEURTECH v2v
Info@keurtech.nl



1° verdiep

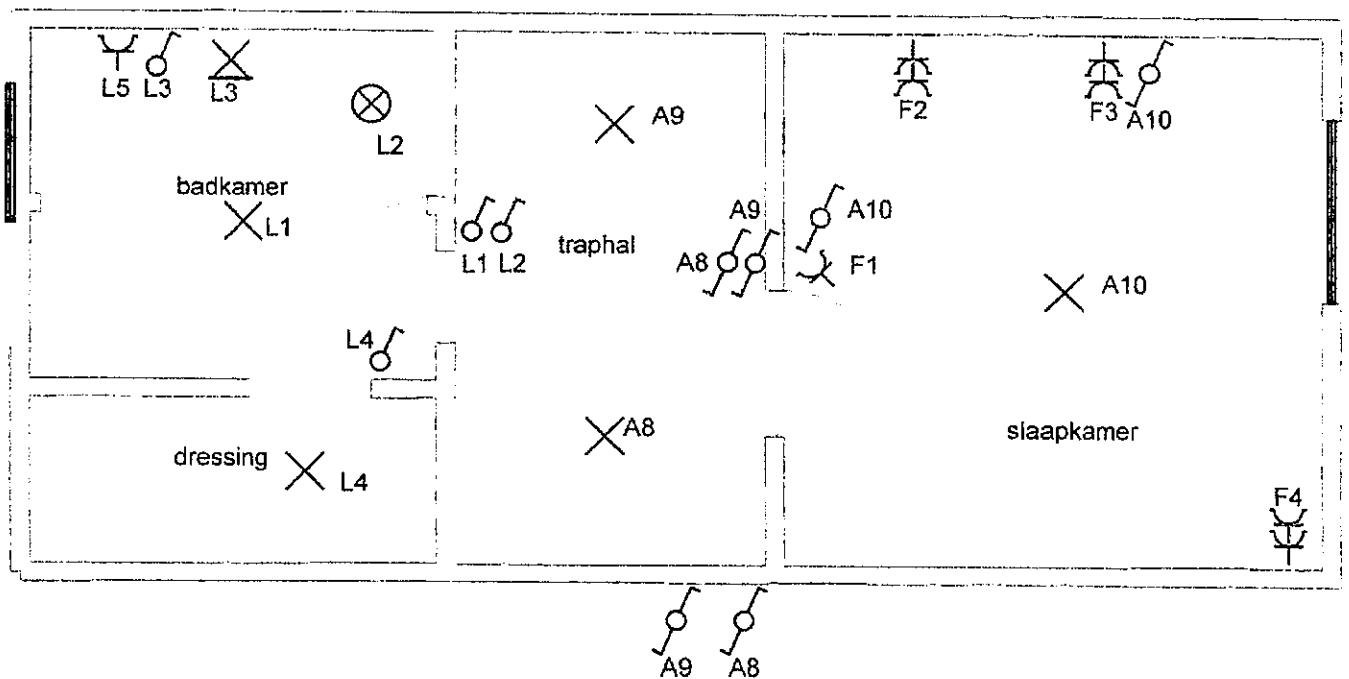

2° verdiep

